Meß-/Wandlerschrank 400A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB 2012 Mitteldeutschland
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54, Zählerfeld mit Bedienfenster
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau , ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

Zustimmung Netzbetreiber einholen!!

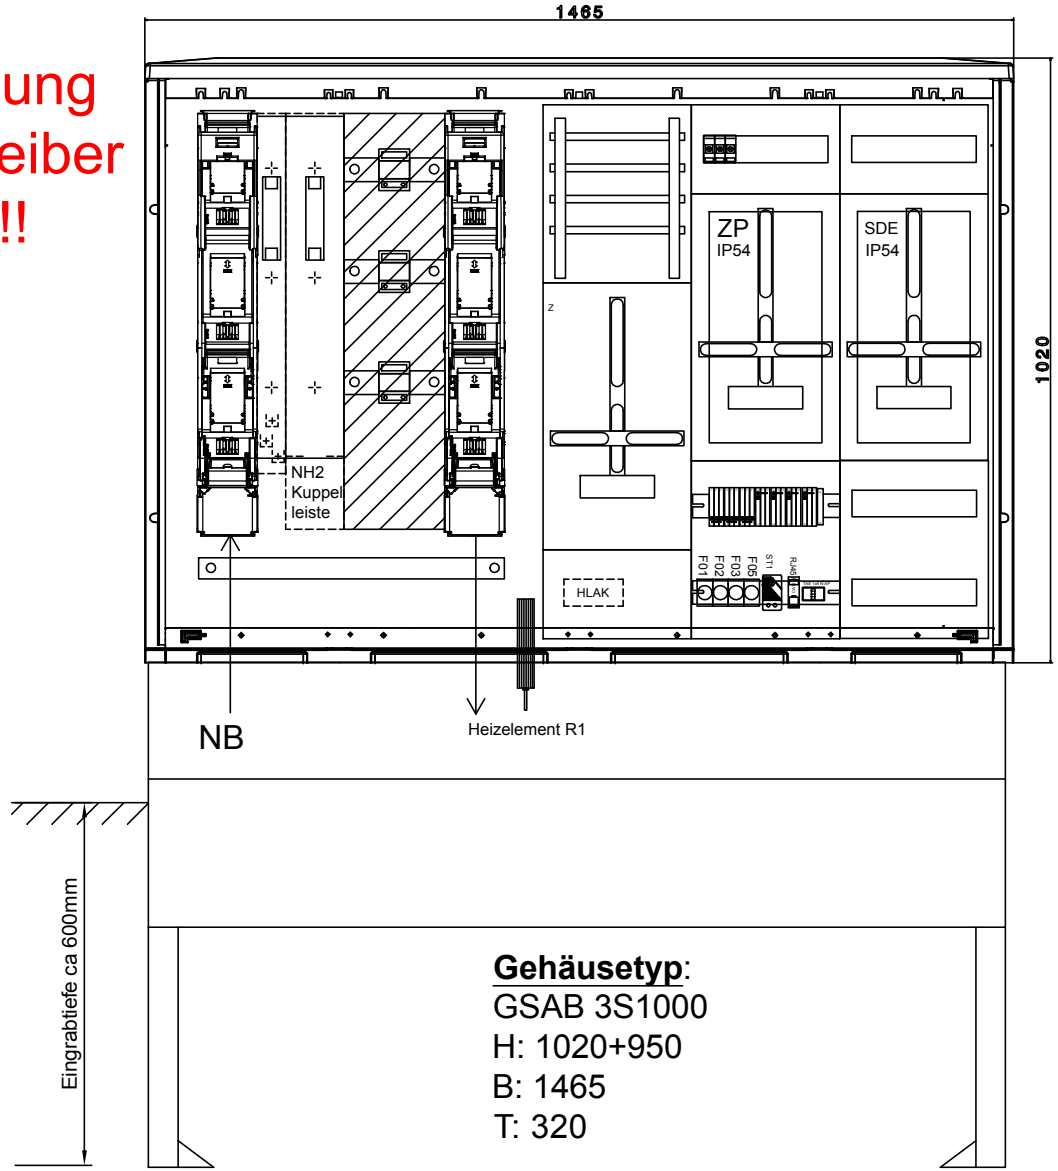

Gehäusetyp:
GSAB 3S1000
H: 1020+950
B: 1465
T: 320

bestehend aus :
- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xNH00 LSL als ungez. Abgang zur Direktmessung
- 1xDirektmessung 63A mit DIN Zählerfeld 450mm+Abg. 4x25mm²
- 1xNH2 Kuppelleiste zum freischalten der Wandler
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Abgang
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN 43870 450mm mit
  - Wandlerprüf- und Trennklemme nach Vorgabe NB
  - Sicherungselement D01/10A 3polig
  - Schaltschrankheizung mit Thermostat SH45 und Sicherung
  - TAE-Dose 1x6 N-AP
  - RJ 45-Dose
  - 3xLeuchtaster im OAR
- 1x SDE-Platz
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

				Datum	08.03.2016	Projekt: Wandlermessung	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH		=
				Bearb.	M.Biermann	Nr:03.W400.001+Dir.mess	Auf.-Nr.:			+
				Gepr.					Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.		99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.