

Meß-/Wandlerschrank 400A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB 2012 E.ON edis AG sowie TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)


bestehend aus :

- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 95-240mm², 1x3pol schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienenensystem 400A
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 FormA mit Laschen 30x10x170
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang Kunde
(V-Klemme 95-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandler-Zählerschrank mit 3-feldriger Zählerwechselplatte mit
Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 3

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!!**

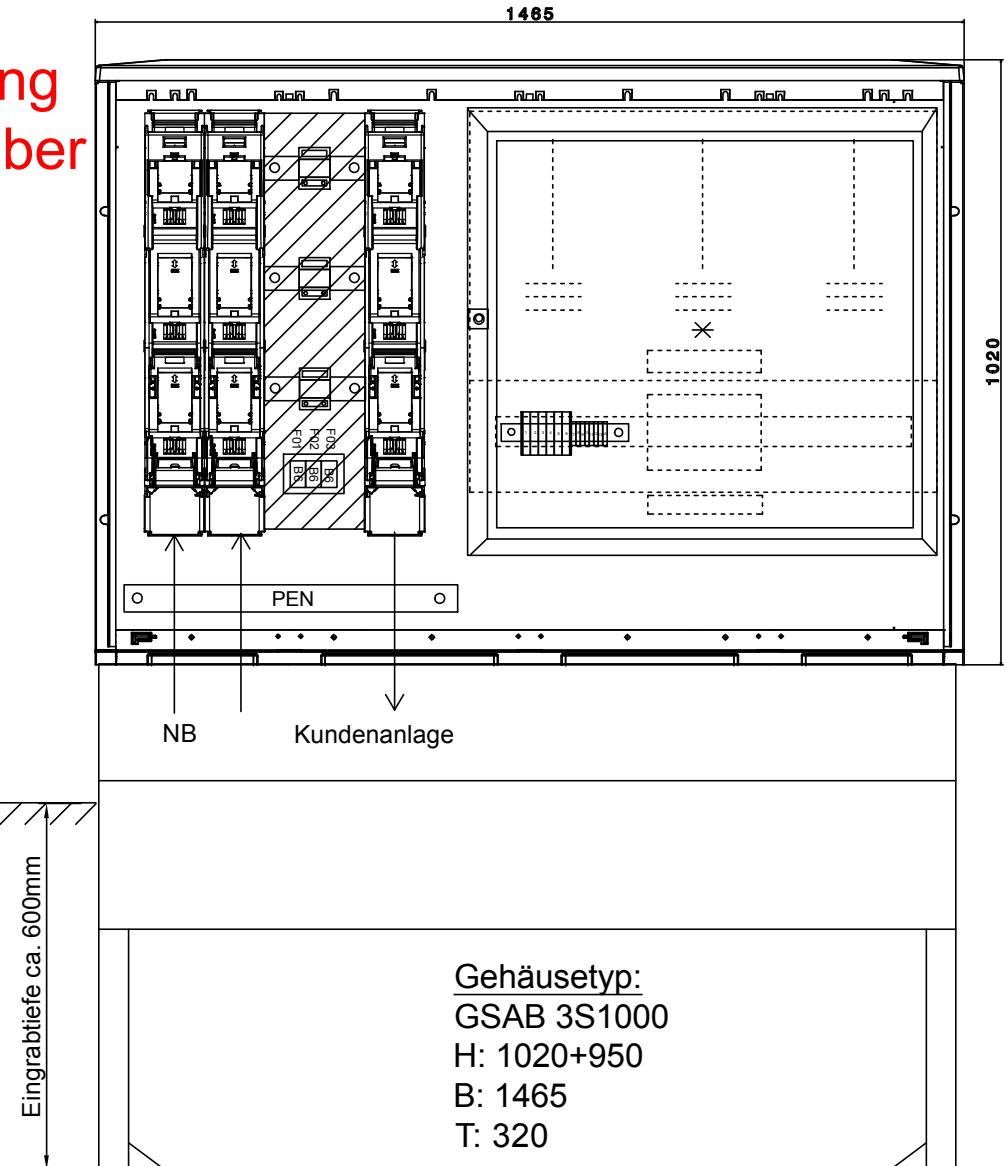

Gehäusotyp:
GSAB 3S1000
H: 1020+950
B: 1465
T: 320

			Datum	29.03.2016	Projekt: Wandlermessung Best-Nr:08.W400.001	Auf.Nr.:	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=
			Bearb.	M.Biermann						+
			Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.