

Zähleranschlußsäule 3Zähler

nach DIN 43870 bdeW Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


NB - Teil nach TAB Pfalzwerke Landau
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Stochersichere Belüftungskanäle
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- HAK 3xNH00
- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 5-Leiter Verdrahtung
- 3xAbg.-Klemmen 5x25mm²

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Einbau von sel.HSA entsprechend der benötigten Leistung

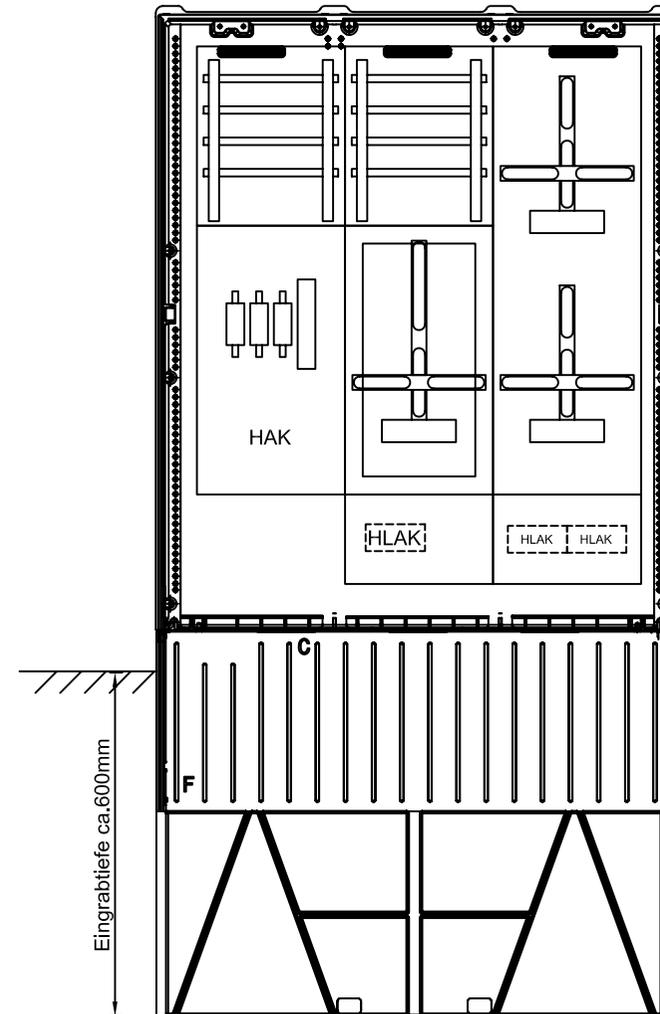

Gehäusetyp:

GSAB 88S1700
H: 1064+665
B: 880
T: 280

		Datum	01.11.12	Projekt: ZAS 3 Zähler		Ang.-Nr.: 21001080
		Bearb.	S.Aurich	BestNr: 52.88.1P31		Auf.-Nr.:
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.
						Ers.d.



GSAB
Elektrotechnik GmbH

			=
			+
Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.