Zähleranschlußsäule, 4 Zählerfeld

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB 2012 LEW Verteilernetz GmbH oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

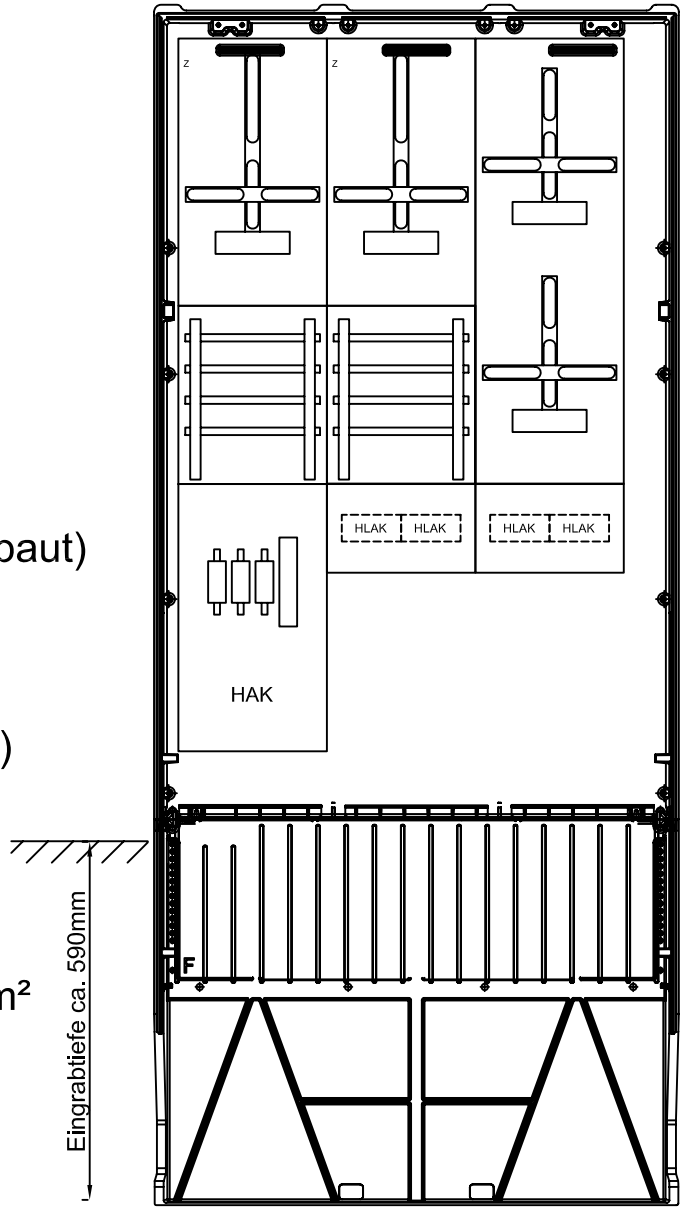

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH1/2 (bis 150mm² ALU/CU)
- 4-LeiterSammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 4-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 4xAbgang HLAK 25mm²

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

Gehäusetyp:

GSAB 88S2000
H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

				Datum	23.12.2014	Projekt:ZAS 4Zähler	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	M.Biermann	**BestNr:33.88.1P41**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.		99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.