# Zähleranschlußsäule, 2 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Isolierung )
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

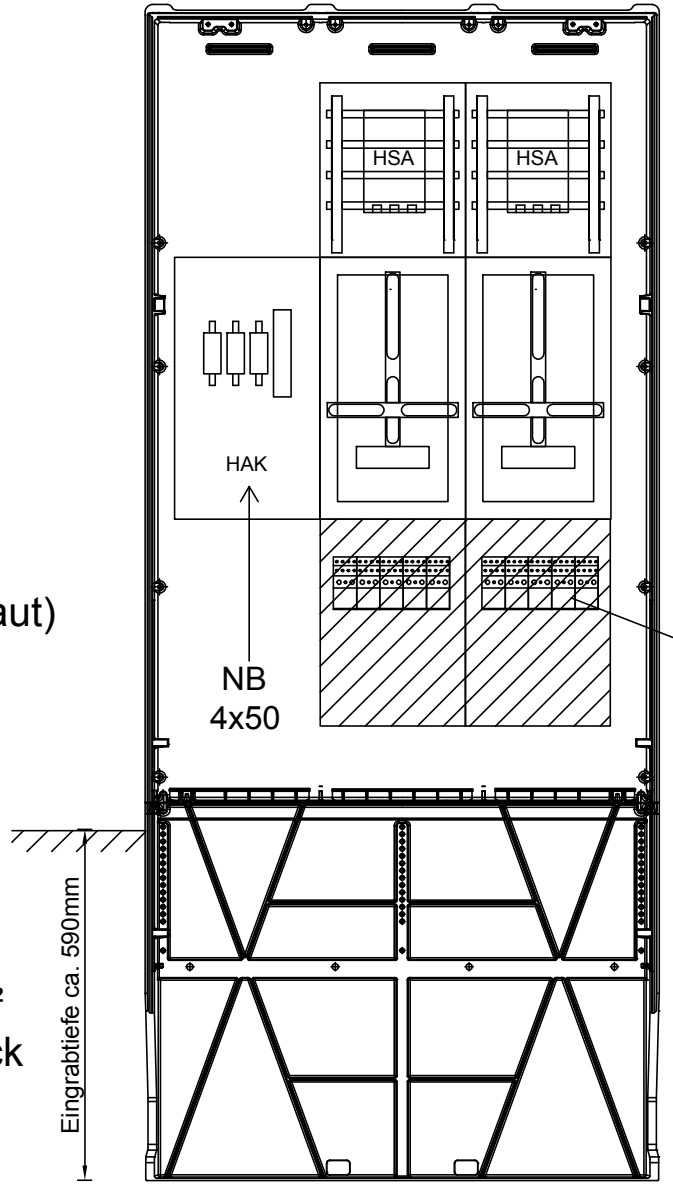


Details Phasenblock:

-2x6-35mm²
-5x1,5-16mm²
-4x1,5-10mm2

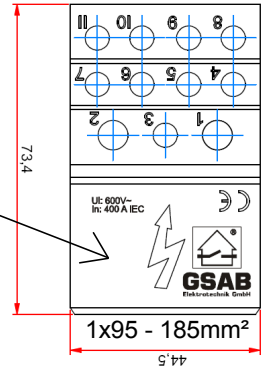


Gehäusetyp:

GSAB 88S2000
H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 4-LeiterSammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 5-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- 2xAbgangsklemmen 5x95-185mm² GSAB Phasenblock

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Datum | 07.01.2015 | Projekt:ZAS 2Zähler | Ang.-Nr.: | GSAB Elektrotechnik GmbH | |
| | | | | Bearb. | M.Biermann | **Best-Nr: 02.88.1P21Abg2x185** | Auf.-Nr.: | | |
| | | | | Gepr. | | | | | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm | | Urspr. | Ers.f. | Ers.d. | |

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.