

# Zähleranschlußsäule 3Zähler

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102  
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1  
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


NB - Teil nach TAB Bayernwerk AG od. TAB-gleiche  
Schutzart der Säule : IP 44 optional IP54  
Schutzart der Zählerplätze : IP 54  
Schutzklasse II ( schutzisoliert )  
Stochersichere Belüftungskanäle  
Material : glasfaserverstärktes Polyester nach IEC-695-2-1  
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035  
Schließung : Doppelschwenkhebel (Kundenzylinder eingeb.)

## bestehend aus :

- HAK 3xNH2
- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 5-Leiter Verdrahtung, In=63A
- 3xHLAKL 25mm<sup>2</sup>,5pol.

## optional:

- Sockelfüllmaterial 99.00.041
- Einbau von 9 sel.HSA entsprechend der benötigten Leistung

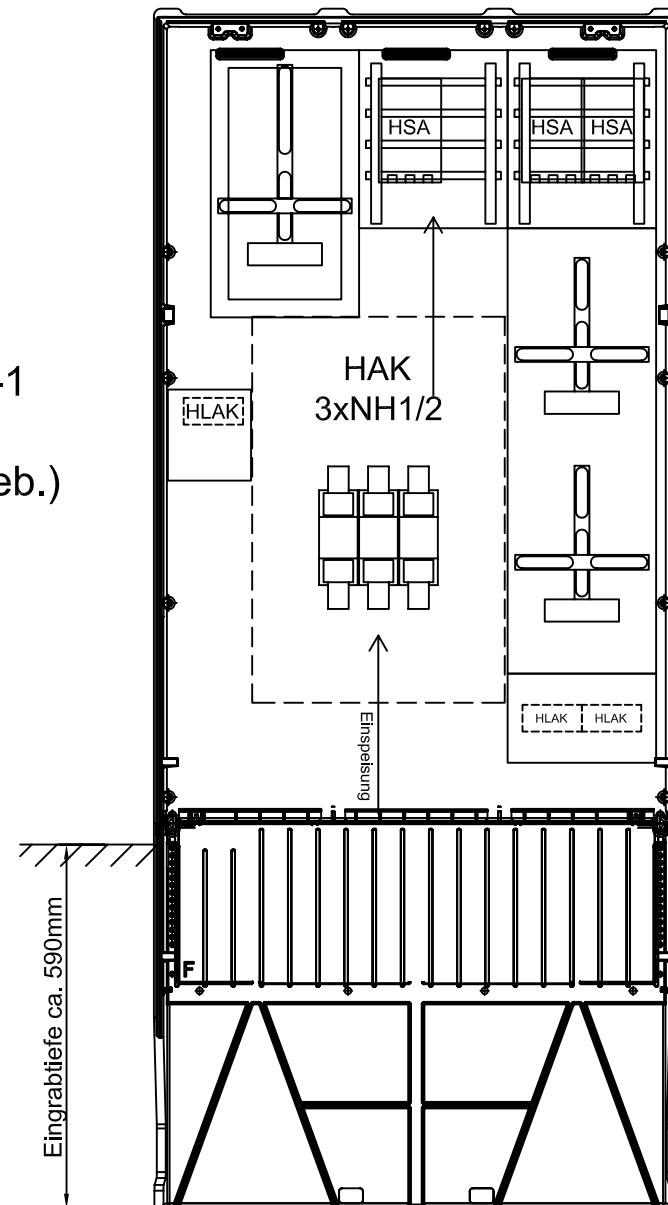

## Gehäusetyp:

GSAB 88S2000  
H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

		Datum	22.12.2014	Projekt:ZAS 3Zähler	Ang.-Nr.:
		Bearb.	M.Ackermann	<b>BestNr:02.88.1P31HAK2</b>	Auf.-Nr.:
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Ers.d.
				Urspr.	Ers.f.



**GSAB**  
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.